



Fjernvarme baseret på termonet

(her vist i kombination med overfladenært geotermisk anlæg)

Anlæg til kollektiv varmforsyning skal under varmforsyningsloven have en effekt på mindst 0,25 MW. Det svarer til cirka 35 moderne boligers varmebehov.

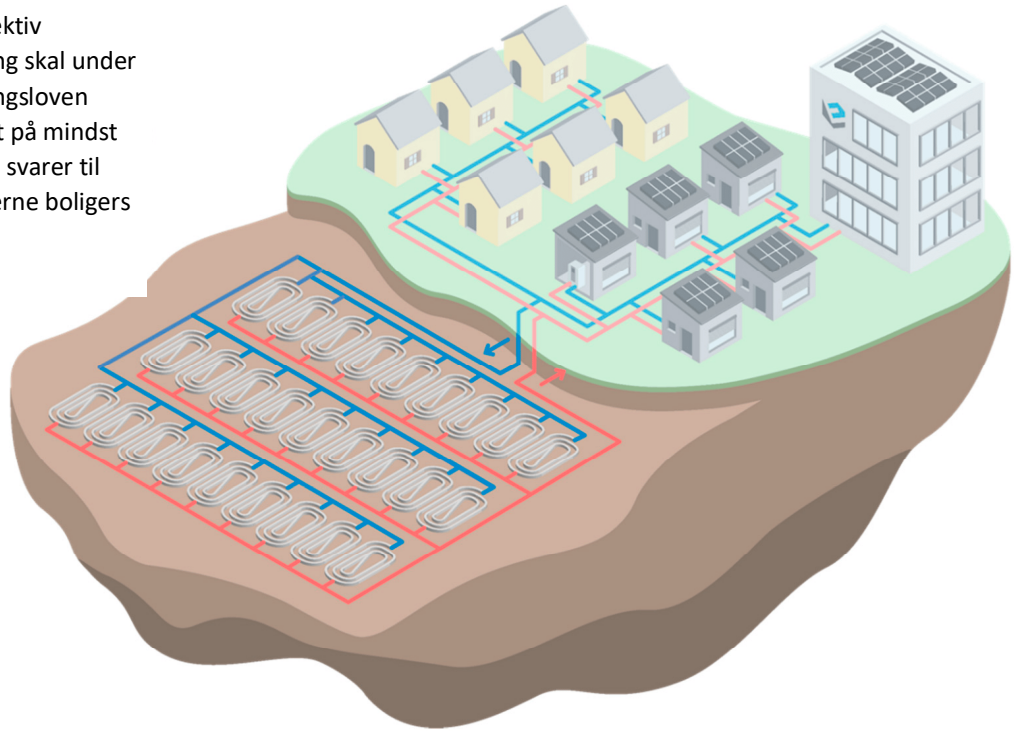

Geotermiske anlæg kan etableres i forskellige dybder

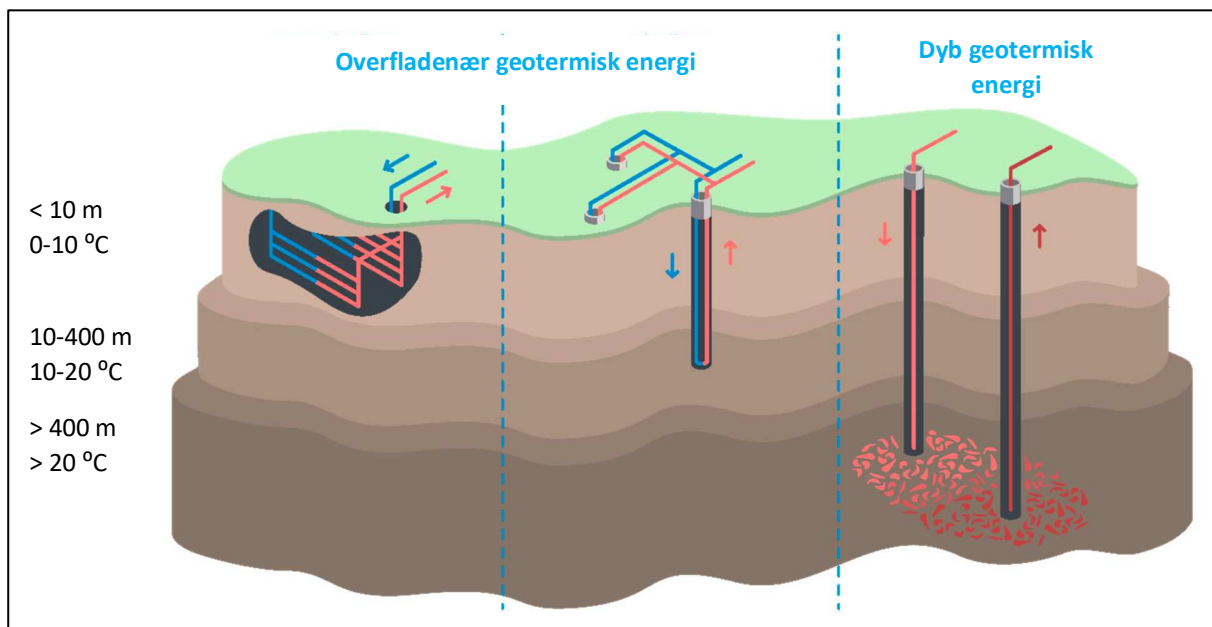

Relevante kilder:

“Large-Scale Geothermal Collector Systems” (<https://encyclopedia.pub/entry/10949>, illustrationer hentet herfra)

GEUS: “Geotermi og jordvarme” (<https://www.geus.dk/energiressourcer/geotermi-og-jordvarme>)

Yderligere information om termonet hos den almennyttige forening Termonet Danmark (<https://termonet.dk/>)